

Zalecenia stosowania tkanin SikaWrap® metodą mokrą z użyciem saturatora „Sika Services AG”

Miejsce przechowywania: Corporate Intranet

Słowa kluczowe: SikaWrap®, Sikadur® 300, saturator, włókno węglowe, włókno szklane, zwiększenie wytrzymałości na ścinanie, ograniczenie, ochrona przed trzęsieniem ziemi

Przedmiot: Niniejsze Zalecenia opisują krok po kroku procedurę wzmacniania konstrukcji przy zastosowaniu systemu SikaWrap® metodą mokrą



Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego życzenie.

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3
2.	Opis systemu.....	3
2.1.	Referencje.....	4
2.2.	Ograniczenia.....	4
3.	Materiały.....	5
3.1.	Składniki systemu	5
3.2.	Składowanie materiałów	6
4.	Wyposażenie	6
4.1.	Narzędzia.....	6
4.2.	Saturator	7
4.3.	Czyszczenie.....	7
5.	Zdrowie i bezpieczeństwo	7
5.1.	Ocena ryzyka	7
5.2.	Sprzęt ochrony osobistej.....	7
5.3.	Pierwsza pomoc.....	8
5.4.	Postępowanie z odpadami	8
6.	Przygotowania	9
6.1.	Przed przystąpieniem do prac	9
6.2.	Podłoże	9
6.3.	Żywica.....	11
7.	Wykonanie	12
7.1.	Zalecenia ogólne.....	12
7.2.	Wykonanie metoda mokrą	13
7.3.	Pokrycie dodatkowe.....	17
8.	Kontrola i badania	18
8.1.	Przed aplikacją.....	18
8.2.	Kontrola na budowie	18
8.3.	Badanie wytrzymałości na oderwanie - metodyka	18
9.	Załączniki	21
9.1.	Dziennik budowy.....	21
9.2.	Lista sprawdzeń na budowie – materiały i sprzęt	21
9.3.	Lista sprawdzeń na budowie – kontrola jakości.....	22
10.	Uwagi prawne	23

Construction



1. Wprowadzenie

Niniejsze Zalecenia opracowane zostały jako przewodnik stosowania systemu SikaWrap®. Opracowanie niniejsze musi być używane i powoływane łącznie z kartami informacyjnymi wymienionych wyrobów, kartami charakterystyki preparatu niebezpiecznego oraz warunkami technicznymi budowy.

Wzmocnienie konstrukcyjne może być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych i mających doświadczenie pracowników. Jeżeli potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia lub porady, prosimy skontaktować się miejscowym Działem Technicznym naszej firmy, którego personel udzieli Państwu pomocy.


Niniejszy dokument opisuje ręczne wykonanie prac w systemie mokrym z użyciem saturatora. Metoda sucha oraz metoda mokra, ręczna opisane są w oddzielnych zaleceniach.

2. Opis systemu

System SikaWrap® jest bardzo skutecznym sposobem wzmocniania konstrukcji składającym się z mat i tkanin na bazie włókien węglowych i szklanych i żywic impregnujących. Nakładane są one na wzmocnianą stronę elementu konstrukcji i tworzą kompozyt zbrojony włóknem. Zdjęcie poniżej pokazuje tkaninę z włókna szklanego (po lewej), tkaninę z włókna węglowego (po prawej) oraz dwuskładnikową, epoksydową żywicę impregnującą (w środku).

Główne zastosowania tego systemu są następujące:

- Zwiększanie nośności elementów konstrukcyjnych
- Zwiększenie wytrzymałości na ścinanie
- Wzmocnianie konstrukcji murowanych
- Wzmocnianie słupów przez ich owinięcie
- Zmiana sposobu użytkowania budynku
- Zmiany konstrukcyjne odpowiadające bieżącym wymaganiom
- Poprawa funkcjonalności
- Zwiększenie odporności na wstrząsy tektoniczne
- Modyfikacja konstrukcji wprowadzająca nowe szczegóły
- Zwiększona odporność murów ceglanych na ruchy sejsmiczne
- Ograniczenie szkód powodowanych wybuchami (przypadkowymi lub terrorystycznymi)
- Ochrona przed udarami
- Usuwanie wad konstrukcyjnych projektu
- Zastąpienie brakujących prętów zbrojeniowych

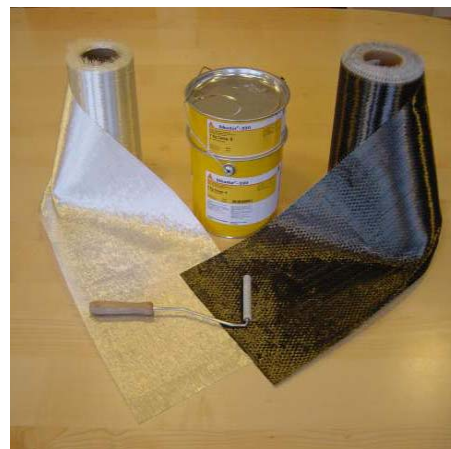

2.1. Referencje

Niniejsze Zalecenia napisane zostały w zgodności z zaleceniami zawartymi w **fib technical report bulletin 14**, zwłaszcza z rozdziałem 8: "Praktyczne stosowanie i kontrola jakości".

Badanie wytrzymałości na odrywanie („pull-off”) należy wykonywać zgodnie z normą **PN-EN 1542** i porównywać do wartości podanych niżej.

2.2. Ograniczenia

- Wyroby powinny być zawsze stosowane zgodnie z ich przewidzianym przeznaczeniem. Układ systemu opisany w kartach informacyjnych stosowanych wyrobów musi być w pełni realizowany i nie może być zmieniany.
- Systemy SikaWrap® mogą być wykonywane wyłącznie przez doświadczonych pracowników. Wszystkie prace wzmocnieniowe muszą być wykonywane według wskazówek właściwego, wykwalifikowanego inżyniera-konstruktora jako inspektora nadzoru.
- Inne informacje dotyczące danej konstrukcji lub budynku są do uzyskania w warunkach technicznych (specyfikacjach), projekcie i dokumentach oceny ryzyka.
- Lokalne różnice wyrobów mogą w wyniku powodować różnice w ich właściwościach. Należy zapoznać się z najnowszymi, lokalnymi kartami informacyjnymi stosowanych wyrobów oraz kartami charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
- Zawsze należy notować numery partii stosowanych danego dnia tkanin lub mat SikaWrap® i żywic Sikadur®. Dodatkowo na koniec każdego dnia roboczego należy sprawdzić czy położone tkaniny są jednolite i gładkie.
- Duże porcje żywic Sikadur® lub/i podwyższona temperatura powodują skrócenie okresu przydatności do użycia. W celu przedłużenia okresu przydatności do użycia należy przygotowywać mniejsze porcje wymieszanych składników kleju lub składować je przed zmieszaniami w niskiej temperaturze.
- W warunkach niskiej lub wysokiej temperatury, stosowane składniki klejów muszą być składowane w warunkach kontrolowanej temperatury co najmniej przez 24 godziny przed ich użyciem.
- Należy zwrócić specjalną uwagę na warunki zewnętrzne. Obserwować należy minimalną i maksymalną temperaturę podłoża, powietrza i materiałów oraz należy uważać, aby nie wykonywać prac w warunkach możliwości pojawienia się punktu rosy. Temperatura stosowania powinna być co najmniej o +3 °C powyżej punktu rosy.
- **Niniejsze Zalecenia zawierają tylko ogólne wskazówki i powinny być dostosowane do lokalnie stosowanych wyrobów, norm, przepisów prawa i miejscowych wymagań.**

3. Materiały

3.1. Składniki systemu

Tkanina

Zależnie od potrzeby, stosowane są tkaniny o różnym włóknie (szklane, węglowe), o różnej gramaturze (od 300 g/m² do 930 g/m²) i o różnych szerokościach (100 mm, 300 mm, 600 mm). Przegląd dostępnych tkanin podany jest w tabeli poniżej.

Wyrób	Opis	Gramatura [g/m ²]	Dostępne szerokości [mm]
SikaWrap [®] -300 C	SikaWrap [®] -300 C jest tkaniną z jednokierunkowo ułożonych włókien węglowych przeznaczoną do nanoszenia metodą suchą lub moką.	300	100 300 600
SikaWrap [®] -300 C NW	SikaWrap [®] -300 C NW jest tkaniną z jednokierunkowo ułożonych włókien węglowych, igłowaną, przeznaczoną do nanoszenia metodą suchą lub moką.	300	300
SikaWrap [®] -530 C	SikaWrap [®] -530 C jest jednokierunkową tkaniną z włókien węglowych do nanoszenia metodą moką.	530	300
SikaWrap [®] -600 C	SikaWrap [®] -600 C jest jednokierunkową, ciężką tkaniną z włókien węglowych do nanoszenia metodą moką.	600	300
SikaWrap [®] -900 C	SikaWrap [®] -900 C jest jednokierunkową, zwojowaną, stabilizowaną igłowo, ciężką tkaniną z włókien węglowych do nanoszenia metodą moką.	900	300
SikaWrap [®] -930 G	SikaWrap [®] -930 G jest tkaniną z jednokierunkowo ułożonych włókien szklanych do nanoszenia metodą moką.	930	600

Rolki tkanin są pakowane w folię polietylenową a następnie, oddzielnie, w pudła kartonowe. Typowa długość w jednej rolce 50 m.

Uwaga: Sika może również dostarczyć na życzenie tkaniny tkane na krzyż oraz tkaniny z włókna aramidowego.

Żywica impregnująca

Wyrób	Opis
Sikadur [®] -300	Sikadur [®] -300 jest dwuskładnikową, bez wypełniacza, epoksydową żywicą o małej lepkości do gruntowania i impregnacji. Charakteryzuje się długim okresem przydatności do użycia i wolnym wiązaniem. Przeznaczona jest do stosowania przy metodzie mokrej.



Materiały uzupełniające

Sikadur®-330	Grunt na bazie epoksydu, żywica impregnująca i klej
Sikadur®-30	Klej o konsystencji pasty do połączeń konstrukcyjnych
Sikadur®-41	Zaprawa naprawcza na bazie epoksydu
Sikadur®-52	Żywica do iniekcji na bazie epoksydu
Sikadur®-501	Piasek kwarcowy
Sikadur®-513	Dodatek tiksotropowy

3.2. Składowanie materiałów



Materiały muszą być składowane prawidłowo w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach, w suchych i chłodnych warunkach w temperaturze między +5°C a +25°C (żywice) lub między +5°C a +35°C (tkaniny). Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Należy zapoznać się z kartami informacyjnymi poszczególnych wyrobów, gdzie są podane minimalne i maksymalne temperatury w okresie składowania oraz maksymalny okres składowania. Wszystkie żywice na bazie epoksydów systemu Sikadur® mogą w podanych warunkach być składowane do 24 miesięcy od daty produkcji.

4. Wyposażenie

4.1. Narzędzia



Kątówka do betonu



Odkurzacz



Szczotka



Kielnia, packa



Pędzel



Walek plastikowy



Walek malarski



Miska do mieszania



Mieszadło spiralne



Mieszadło łopatkowe (do dużych ilości)

4.2. Saturator

Maszyna ta impregnuje równo tkaniny żywicą i jest dobrą inwestycją w przypadku potrzeby nakładania dużych ilości tkaniny. W punkcie 7.2 zamieszczono krótką instrukcję obsługi. W przypadku dalszych zapytań należy zapoznać się z pełną instrukcją używanej maszyny. Zaimpregnowana tkanina jest nawijana na tuby a następnie instalowana.



4.3. Czyszczenie

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu za pomocą Sika® Colma® Cleaner. Stosować szmatki nasyczone zmywaczem. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie. Saturator po wyczyszczeniu musi mieć wszystkie części łatwo obracające się.

5. Zdrowie i bezpieczeństwo

5.1. Ocena ryzyka



Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa wliczając wynikające z wad konstrukcji, warunków pracy, związków chemicznych używanych w trakcie wbudowywania materiałów muszą być właściwie ocenione i doprowadzone do bezpiecznych warunków.

Miejsca pracy na rusztowaniach i konstrukcjach czasowych muszą również zapewniać stabilne i bezpieczne warunki pracy. Wszystkie prace i sposoby ich wykonywania muszą być w pełni realizowane w całkowitej zgodności z przepisami określającymi ochronę zdrowia i bezpieczeństwo.

5.2. Sprzęt ochrony osobistej



Pracuj bezpiecznie!

Bezpieczne buty, rękawice, okulary i środki ochrony skóry powinny być noszone przez cały czas. Zalecane jest noszenie ubrania jednorazowego lub nowego, czystego w czasie przygotowywania materiałów i ich stosowania.

Zawsze nosić nitylowe rękawice w czasie pracy z klejami epoksydowymi, które mogą spowodować podrażnienia skóry. Przed rozpoczęciem pracy nałożyć kremy ochronne na nie osłonięte fragmenty skóry.

W całym czasie przenoszenia, mieszania i stosowania materiałów należy używać odpowiednich środków ochrony oczu. Zalecane jest noszenie z sobą przez cały czas płynów do przemywania oczu.

Zawsze myć ręce odpowiednim mydłem i czystą wodą po pracy, przed spożywaniem posiłków, paleniem papierosów, wizytą w toalecie oraz po zakończeniu pracy.

Pomieszczenia, gdzie wykonywane są prace, muszą być dobrze wentylowane a pracownicy mający bezpośredni kontakt z klejami powinni robić częste przerwy i wychodzić na świeże powietrze dla zapobieżenia zagrożeniom dla zdrowia.

Pył krzemionkowy powstający podczas czyszczenia lub szlifowania betonu może być niebezpieczny. Chroń siebie i innych stosując szlifierki lub śrutownice podłączone bezpośrednio do odkurzacza. W czasie szlifowania betonu zawsze nosić skuteczną maskę przeciwpyłową. Nie wdychać pyłu z betonu.

Więcej informacji o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie znajduje się w kartach

5.3. Pierwsza pomoc



Zwrócić się o natychmiastową pomoc medyczną w przypadkach trudności z oddychaniem, zatrucia lub podrażnienia oka. Przemyć zaprószone oczy dużą ilością czystej wody unosząc dolne i górne powieki. Wyjąć natychmiast szkła kontaktowe. Płukać oko (oczy) przez 10 - 15 minut i zwrócić się o pomoc medyczną. Zanieczyszczoną chemikaliami skórę umyć natychmiast dużą ilością czystej, ciepłej wody. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, myć zanieczyszczoną skórę przez 10 minut.

Więcej informacji o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie znajduje się w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

5.4. Postępowanie z odpadami



Nie wyrzucać odpadów do kanalizacji, gruntu, systemów wodnych. Odpady i opakowania po materiałach zgłosić do licencjonowanego przedsiębiorstwa oczyszczania lub do upoważnionej firmy budowlanej do dalszego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda resztką niezwiązanego kleju lub wycieki składników muszą być traktowane jako odpad niebezpieczny. Również odpady Sika® Colma® Cleaner muszą być traktowane w sposób podobny. Klej związany może być traktowany jak normalny materiał budowlany i postępować należy zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Więcej informacji o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie znajduje się w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

6. Przygotowania

6.1. Przed przystąpieniem do prac

Zapoznać się dokładnie z projektem, opisami i załącznikami. Sprawdzić warunki na placu budowy oraz stan elementów betonowych przeznaczonych do wzmocnienia. Wszelkie uwagi dotyczące przyszłego, prawidłowego wykonania prac przekazać natychmiast na piśmie do przedstawiciela inwestora.

Sprowadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, wymagane materiały, zorganizować zaplecze budowy. Przykładowa lista podana jest w punkcie 9 niniejszych Zaleceń. Wskazany jest docinanie tkanin SikaWrap® ostrymi nożyczkami na potrzebny wymiar przed przystąpieniem do mieszania składników stosowanego kleju Sikadur®. Należy zwracać uwagę, aby tkaniny nie zostały mechanicznie uszkodzone. **Nie załamywać tkanin.**

Zapewnić ochronę miejsc, pojazdów, sprzętu przyległych do frontu robót przed pyłem i możliwymi uszkodzeniami w czasie wykonywania prac wzmocnieniowych.

6.2. Podłoże

System wzmocnienia SikaWrap® może być stosowany do elementów i konstrukcji z betonu, cegieł i drewna. Jeżeli nie ma poniżej specjalnych zastrzeżeń, można przyjąć, że można stosować zalecenia odnoszące się do betonu. Przed przygotowaniem podłoża należy starannie je obejrzyć i ewentualnie zbadać. Słaby lub uszkodzony beton należy usunąć a miejsca naprawić. Usunąć ewentualne resztki deskowania, wystające druty wiązałkowe itp.

Kiedy konieczne jest wykonanie napraw istniejącego betonu przez zastosowaniem systemu wzmocnienia SikaWrap®, należy upewnić się, że materiały stosowane do naprawy mają właściwości zbliżone do właściwości betonu podłoża (skurcz, wytrzymałość, moduł sprężystości), wykończenie powierzchni oraz zapewniają dobrą przyczepność do stosowanego kleju.

Naprawa wad powierzchni betonu takich jak raki, pęcherze musi być wykonana odpowiednią zaprawą naprawczą, taką jak Sikadur®-41 lub Sikadur®-30 wymieszany z piaskiem kwarcowym Sikadur®-501 w proporcji jak 1 : 1 wagowo dla uzyskania zaprawy o idealnej konsystencji i właściwościach tiksotropowych. Klej Sikadur®-30 musi być również stosowany jako materiał gruntujący dla obydwu podanych wyżej żywnych zapraw naprawczych dla zapewnienia dobrej przyczepności i uniknięcia pustek w warstwie kontaktowej. Spękania nie zmieniające swojej szerokości mogą być uszczelnione metodą iniekcji przy użyciu Sikadur®-52 lub innym iniektem z grupy Sikadur® za zgodą inżyniera odpowiedzialnego za konstrukcję.

Dalsze porady we wszystkich aspektach naprawy betonu mogą być uzyskane w miejscowym Dziale Technicznym firmy.

Aktualna wytrzymałość betonu podłoża musi być sprawdzana dla każdego wzmocnianego obiektu lub elementu. W przypadku wykonywania napraw, wytrzymałość ta musi być sprawdzana po wykonaniu napraw i po okresie dojrzenia/pielęgnowania materiału naprawczego. Dane dotyczące metodyki badań i wymaganej wytrzymałości betonu podane są punkcie 8 niniejszych zaleceń.



Beton zwykle powinien mieć wiek powyżej 28 dni, ale należy uwzględnić warunki pielęgnacji, skład betonu i rzeczywiste wymagania dotyczące wytrzymałości.

Beton, kamień, podłoża ceglane muszą być przygotowane mechanicznie metodą strumieniowo-ścierną lub szlifowaniem. W czasie czyszczenia betonu musi być stosowany zintegrowany system odsysania urobku, co ma na celu zmniejszenie ryzyka powstania zanieczyszczeń. Pracownicy powinni nosić maski dla ochrony układu oddechowego.



Przygotowanie mechaniczne powierzchni betonu ma na celu usunięcie mlecza cementowego, cząstek luźnych i słabych oraz uzyskanie powierzchni o otwartej teksturze. Wszelkie wady, takie jak pęcherze, raki, pustki muszą być w pełni odkryte.



Przygotowane powierzchnie muszą być oczyszczone szczotkami, sprężonym powietrzem lub odkurzaczem w celu całkowitego usunięcia pyłu (zdjęcie po lewej). Na przygotowanych powierzchniach nie mogą pozostać żadne cząstki luźne.



Naroża zewnętrzne i ostre krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 20 mm lub tak jak podano w specyfikacji prac. Może być to osiągnięte przez szlifowanie lub w przypadku naroży wklęsłych przez wypełnienie z zaokrągleniem jedną z zapraw Sikadur®. Podłoże w tym przypadku ma być przygotowane jak zwykle mechanicznie i zagruntowane przed położeniem zaprawy epoksydowej.

Powierzchnie przeznaczone do wzmocnienia muszą być wyrównane w celu osiągnięcia odchyleń w granicach podanych w tabeli poniżej. Sprawdzenie należy wykonywać przy pomocy odpowiedniej, prostej łąty. Dopuszczalna tolerancja zależna jest od przyjętych wymagań. Wartości zalecane przez Sika® podane są w prawej kolumnie tabeli, ale dopuszczalne odchylenia i metoda pomiaru mogą się różnić dla różnych przedsięwzięć i konstrukcji, zależnie od miejscowych zaleceń i wymagań. Oczywiście jakiegokolwiek sprawdzanie musi być wykonywane w powiązaniu z jedną normą lub inną.

Przedmiot pomiaru	Zalecenie Fib bulletin 14	Zalecenie Sika®
Odchylenie na 2 m długości	10 mm	-
Odchylenie na 0,3 m długości	4 mm	2 mm
Maksymalny uskok od deskowania	-	0,5 mm



Po przygotowaniu powierzchnia betonu musi być gładka, sucha, bez betonu uszkodzonego i zanieczyszczeń takich jak pył, mleczo cementowe, olej, tłuszcz, powłoki, resztki preparatów do pielęgnacji, wosków, impregnatów itp., które mogą wpłynąć niekorzystnie na przyczepność systemu wzmocnienia do betonu.

Wilgotność podłoża musi być poniżej 4% wagowo.



6.3. Żywica

Przy mokrym systemie SikaWrap®, Sikadur®-300 jest zwykle stosowany jako materiał do gruntowania i do impregnacji, podczas gdy żywica Sikadur®-330 może być stosowana jako materiał gruntujący na chropowatych podłożach betonowych (patrz poniżej). Żywice powinny być mieszane i stosowane jak opisano poniżej. Wystrzegać się napowietrzenia podczas mieszania.

Czas przydatności do użycia rozpoczyna się od momentu wymieszania żywicy z utwardzaczem. Jest on krótszy w wysokich temperaturach a dłuższy w niskich temperaturach. Dodatkowo, im większa ilość kleju została wymieszana, tym krótszy jest czas przydatności do użycia. Aby uzyskać dłuższą urabialność w wysokich temperaturach, wymieszany klej można podzielić na mniejsze porcje. Innym rozwiązaniem jest schłodzenie obydwu składników przed ich zmieszaniem.

Kolejność czynności powinna być zaplanowana w taki sposób, aby okres od wymieszania kleju do zakończenia prac z nim był krótszy niż trzy godziny lub 80% okresu przydatności do użycia, którakolwiek wartość jest mniejsza.

Warstwa gruntująca

Powierzchnia podłoża szlifowanego jest zazwyczaj „gładka”, natomiast przygotowana metodą strumieniowo-ścierną jest na ogół „szorstka”. Różnica ta decyduje o wyborze odpowiedniego materiału do gruntowania z grupy Sikadur®. Na powierzchniach gładkich należy stosować materiał o większej ciekłości, taki jak Sikadur®-300. Na powierzchniach szorstkich należy stosować materiał o dużej zdolności krycia nierówności, taki jak Sikadur®-330, który jest najlepszym wyborem w danym przypadku. Żywica Sikadur®-300 może spełniać wymagany warunek, jeżeli dodać do niej maksimum 5% czynnika zwiększającego tiksotropię Sikadur®-513.

Sikadur®-330

Sikadur®-330 stosowany jest jako materiał gruntujący i do nasycania tkanin. Jest dostarczany w gotowych zestawach i w dużych opakowaniach przemysłowych.

W zestawach

Mieszać w ciągły sposób składnik A wolnymi obrotami (max. 500 obr./min.), co ma zapobiec napowietrzeniu i stopniowo dodać całą ilość składnika B. Mieszać jeszcze przez trzy minuty do uzyskania jednorodnej mieszaniny o równym, szarym kolorze i wygładzie. Następnie przelać całą mieszaninę do czystego pojemnika i mieszać jeszcze przez trzy minuty, ponownie wolnymi obrotami, aby nie nastąpiło napowietrzenie.

W opakowaniach przemysłowych

Najpierw należy dokładnie wymieszać poszczególne składniki w ich opakowaniach. Przelać składniki w odpowiedniej proporcji do odpowiedniego naczynia do mieszania i wymieszać zgodnie z instrukcją powyżej.

Sikadur®-300

Sikadur®-300 ma wydłużony okres przydatności do użycia i wolne wiązanie. Jest dostarczany w gotowych zestawach i w dużych opakowaniach przemysłowych.

W zestawach

Mieszać w ciągły sposób składnik A wolnymi obrotami (max. 500 obr./min.), co ma zapobiec napowietrzeniu i stopniowo dodać całą ilość składnika B. Mieszać jeszcze przez trzy minuty.



W opakowaniach przemysłowych

Cała ilość: Mieszać w sposób ciągły składnik A i stopniowo dodawać składnik B.

Mieszać jeszcze wolnymi obrotami (max. 500 obr./min.) przez trzy minuty.

Ilości częściowe: Odważyć w prawidłowej ilości składnik A i B, wlać składnik A do czystego naczynia i postępować dalej jak w przypadku materiału w zestawach.

Szczegóły stosowania, właściwości materiałów na bazie żywic są w kartach informacyjnych.

Zużycie

Zużycie, zwłaszcza materiału stosowanego do gruntowania, zależy głównie od szorstkości podłoża natomiast materiału do nasycania tkanin od ich gramatury. W poniższej tabeli podano przybliżone zużycie żywicy w zależności od gramatury tkaniny, ale bez strat.

Tkanina SikaWrap®	Gramatura [kg/m ²]	Typ żywicy	Zużycie [kg/m ²]	
			Warstwa pierwsza łącznie z gruntem	Każda warstwa następną
SikaWrap®-300 C	300	Sikadur® 300	1,0-1,5	0,7
SikaWrap®-300 C NW	300	Sikadur® 300	1,0-1,5	0,6
SikaWrap®-530 C	530	Sikadur® 300	1,4-2,0	0,85-1,0
SikaWrap®-600 C	600	Sikadur® 300	1,3-1,8	≥0,75
SikaWrap®-900 C	900	Sikadur® 300	1,3-1,8	≥0,8
SikaWrap®-930 G	930	Sikadur® 300	1,3-1,8	≥0,75

7. Wykonanie

7.1. Zalecenia ogólne

Przed rozpoczęciem prac należy zmierzyć i zanotować wilgotność podłoża (ma być poniżej 4% wagowo), wilgotność względną i określić punkt rosy. Temperatura musi być co najmniej 3°C powyżej punktu rosy. Pociąć tkaninę SikaWrap® do wymiarów wymaganych przy instalacji.

Zawsze należy pracować w tym samym kierunku co włókna. Unikać nadmiernej siły oraz układania tkaniny do przodu i do tyłu w czasie laminowania dla zapobieżenia powstawania fałd lub zmarszczek tkaniny.

Zachodzące za siebie odcinki tkaniny muszą być układane tak jak kierunek włókien a szerokość zakładu musi wynosić co najmniej 100 mm lub zgodnie ze specyfikacją prac.

Przy układaniu kolejnych, jednokierunkowych tkanin SikaWrap® obok siebie, na ogół nie jest wymagane wykonywanie zakładów w kierunku prostopadłym do kierunku włókien nośnych, o ile nie jest to określone w specyfikacji robót. Dla tkanin o zbrojeniu dwukierunkowym, zakład w kierunku prostopadłym do kierunku włókien nośnych musi wynosić co najmniej 100 mm, (zależnie od typu tkaniny SikaWrap®) lub zgodnie ze specyfikacją robót.



Po wykonaniu prac należy powierzchnie chronić przed deszczem, piaskiem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami przy użyciu folii plastikowej lub innych osłon. Nie można pozwolić na kontakt osłon z wykonanym wzmocnieniem systemu SikaWrap®.

7.2. Wykonanie metoda mokrą

Nazwa „mokra metoda” pochodzi od stanu tkaniny w czasie jej nakładania w jej końcowej pozycji na podłożu. Przy tej metodzie żywica Sikadur®-300 jest stosowana do impregnacji podczas gdy Sikadur®-330 lub Sikadur®-300 ze środkiem tiksotropowym mogą być użyte jako materiały gruntujące.

Metoda mokra odpowiednia jest do mat bez splotu tkanego ale również do tkanin, zwłaszcza jeżeli ich gramatura przekracza 300 g/m², zależnie od rodzaju włókna. Proszę zapoznać się z kartami informacyjnymi, gdzie podano czas przydatności do użycia długość przerw między nakładaniem kolejnych warstw.

Nakładanie materiału gruntującego

Nakładanie materiału gruntującego wykonywane jest w taki sam sposób dla metody mokrej i dla mechanicznej aplikacji żywicy przy pomocy saturatora. Nałożyć materiał gruntujący (Sikadur®-330 lub Sikadur®-300 z dodatkiem środka tiksotropowego dla podłoży „kostropatych”, Sikadur®-300 dla podłoży gładkich). Nakładać, zależnie od konsystencji, packą, szczotką lub wałkiem moherowym. Żywica Sikadur®-300 jest bardzo ciekła i jeśli występuje potrzeba, możliwym jest położenie następnej warstwy po wsiąknięciu warstwy pierwszej w podłoże.



Mechaniczne nasycenie żywicą przy pomocy saturatora



Sprzęt musi stać w miejscu dobrze wentylowanym i oświetlonym. Obsługa saturatora musi być nadzorowana i sprawdzana przez właściwie wyszkolonego majstra zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych poniżej lub instrukcji producenta dotyczących prawidłowego nastawienia i kalibracji urządzenia. Rolki są cechowane w stosunku do rodzaju tkaniny w celu zapewnienia właściwej proporcji żywicy do tkaniny. Należy mieć gotowe, docięte odcinki tkaniny lub rolkę nie ciętej tkaniny do nasycania. Używać maszynę zgodnie z instrukcją. Po użyciu myć maszynę starannie. Związana żywica może być usunięta tylko mechanicznie!

Kalibracja

Nastawianie rozwartości szczeliny dokonywane jest przez kręcenie pokrętkami połączonymi z nagwintowanymi wałkami znajdującymi się z tyłu maszyny (patrz zdjęcie). Należy stosować szczelinomierz lub podkładki regulacyjne do pomiaru rozwartości. Obrót o jedną czwartą zmienia rozwartość szczeliny o około 0,125mm.. Należy stosować zamieszczoną niżej tablicę do ustawienia początkowej rozwartości, którą można przyjąć jako grubość tkaniny. Zbyt mała będzie „kruszyła” tkaninę, zbyt duża powoduje zacieki żywicy.


Rodzaj tkaniny	Grubość suchej tkaniny [mm]	Szczelina początkowa [mm]
SikaWrap®-300 C	0.17	0.25
SikaWrap®-300 C NW	0.17	0.25
SikaWrap®-530 C	0.29	0.375
SikaWrap®-600 C	0.34	0.375
SikaWrap®-900 C	0.48	0.50
SikaWrap®-930 G	0.36	0.375

Podane początkowe rozwartości szczeliny są wartościami średnimi przy nasycaniu tkanin w +23°C. Duże różnice temperatury wpływają na zmianę lepkości żywicy a stąd na potrzebę zmianę rozwartości szczeliny.

Początkowe nastawienie szczeliny może wymagać korekty dla zapewnienia pełnego i równego nasycenia tkaniny żywicą. Po dobraniu właściwej rozwartości należy zablokować pokrętła. Rozwartość szczeliny należy sprawdzać każdego dnia przed pracą, gdyż wałki mogą zmieniać pozycję.

Dobrym sposobem sprawdzenia nasycenia jest okresowe sprawdzanie stosunku ciężaru żywicy do tkaniny. Uzyskane wartości należy porównywać zamieszczonych w punkcie **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**


Nasycanie

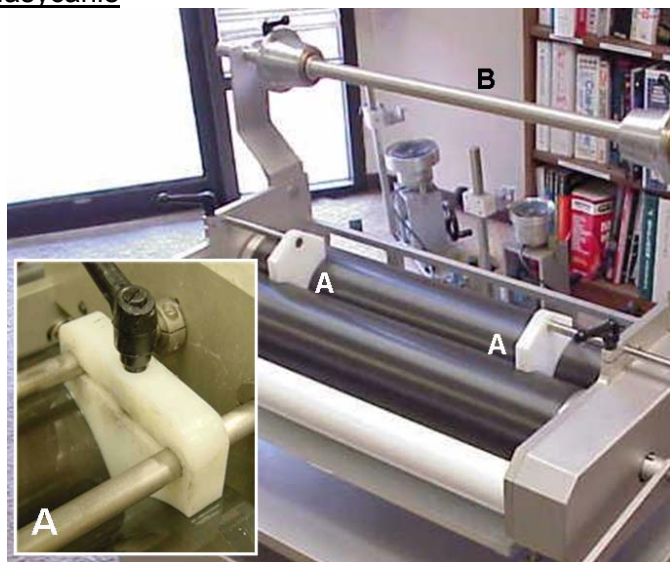


Nastawić białe, plastikowe ograniczniki żywicy do stosowanej szerokości tkaniny (A)

Mieć gotowe, docięte kawałki tkaniny lub tkaninę z rolki do umieszczenia w saturatorze (B)

Mieć gotową, wymieszaną żywicę gotową do wiania do pojemników

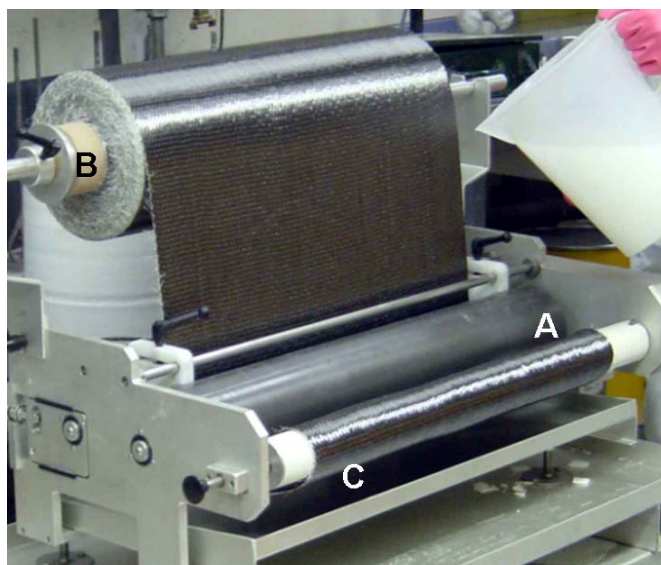


Zwilżyć wałki (A) przez polanie kroplami Sikadur®-300 na środku wałków kręcąc nimi powoli jednocześnie do przodu
 Przesuwać tkaninę nad wałkiem górnym (B), i przez wałki (A) i nawijać na wałek odbierający (C)

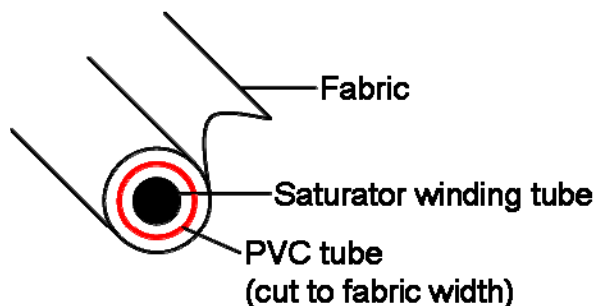

Porada

Wałek nawijający (winding tube) może być obudowany tubą z PCW o trochę większej średnicy i o długości jak szerokość nasycanej tkaniny

Należy mieć w zapasie wałki nawijające dla zapewnienia ciągłości produkcji

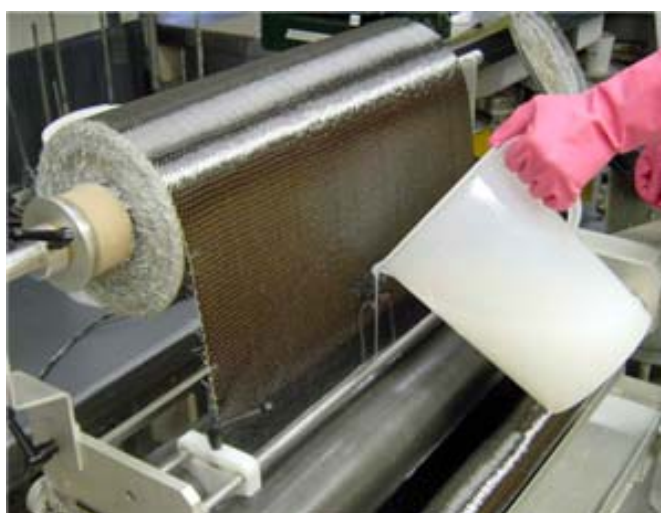

Żywicę łać w ciągły sposób na wałki po obu stronach tkaniny

Obracać powoli wałki saturatora w jednakowym rytmie



Należy nasycać całe, wcześniej docięte odcinki tkaniny lub ciąć tkaninę po jej nasyceniu. Cięcie tkaniny nasyczonej ogranicza jej strzępianie się. Nożyce lepiej sprawdzają się niż nóż.

Zdjąć wałek odbierający z PCW. Używać wałka odbierającego lub tuby nakładanej na ten wałek w celu przeniesienia w miejsce wbudowania.



Tkanina z włókna szklanego jest w pełni nasyciona, kiedy wydaje się przezroczysta i można przez nią „patrzeć” (z lewej).

Powierzchnia tkaniny z włókna węglowego będzie miała połysk i na nasyczonej powierzchni ciągle będzie widoczny wzór tkaniny. (z prawej).

Czyszczenie saturatora

Ważne! Przy czyszczeniu należy zawsze nastawić obracanie się wałków w przeciwnym kierunku w celu uniknięcia wciągnięcia palców między wałki! Usunąć resztki żywicy packą z gumową krawędzią lub kawałkami tektury. Umyć cały saturator czystymi szmatami nasyconymi zmywaczem Sika® Colma®. Po czyszczeniu wszystkie części muszą być całkowicie wolne od resztek żywicy i dawać się obracać bez siły.

Aplikacja tkaniny i laminowanie

Nanieść przed upływem czasu otwartego materiału gruntującego nasączoną tkaninę na podłoże, zwracając uwagę na prawidłową orientację. Następnie wygładzić dłonią, tak aby usunąć ewentualne fałdy, zmarszczki i duże pęcherze powietrza. Po ułożeniu i wygładzeniu tkaniny na zagruntowanym podłożu, tkanina jest właminowywana w podłoże przy pomocy plastikowego wałka Sika® do impregnacji. Należy wykonywać ruchy wałka równoległe do kierunku włókien, do momentu kiedy żywica impregncyjna zostanie



wyciśnięta z pomiędzy włókien tkaniny a powietrze zamknięte pod tkaniną zostanie usunięte. Wałka nie należy dociskać zbyt mocno, aby nie sfałdować tkaniny.

Dodatkowe warstwy tkaniny

Jeżeli wymagane są warstwy dodatkowe, powtórzyć impregnację i laminowanie jak opisano wyżej. Aplikacja musi być metodą „mokre na mokre” i przed upływem 60 minut (przy +23 °C) od położenia warstwy poprzedniej. **Jeżeli nie jest możliwe położenie kolejnej warstwy w ciągu 60 minut, należy odczekać co najmniej 12 godzin i zacząć od zagruntowania.** Należy zwrócić uwagę na czas otwarty podany w karcie Informacyjnej Sikadur®-300. We wszystkich przypadkach, kiedy aplikacja wykonywana jest na warstwie epoksydu już związanej, powierzchnia musi być sucha i wolna od pyłu.

Przygotowanie do cementowej warstwy ochronnej

Dla zapewnienia właściwej przyczepności, powierzchnia musi wycierana aż będzie sucha i czysta. Jeżeli pokrycie cementowe ma być wykonane na macie SikaWrap®, na ostatniej warstwie laminatu musi być dodatkowo nałożona żywica Sikadur®-300 (około 0.3 kg/m²) i póki mokra posypana piaskiem kwarcowym Sikadur®-501, co poprawi przyczepność ochronnej warstwy cementowej (zdjęcie po prawej). Jeżeli wykonywana jest warstwa kolorowa, mokra powierzchnia Sikadur®-300 może być wygładzona przy pomocy szczotki.



7.3. Pokrycie dodatkowe

Położona i związana tkanina SikaWrap® może być pokryta kolorową warstwą ochronną zarówno dla ochrony jak i względów estetycznych. Wybór właściwego materiału zależy od warunków ekspozycji. W poniższej tabeli podano najczęstsze wymagania i odpowiednie materiały do wykonania warstwy dodatkowej. Prosimy o zapoznanie się z kartami informacyjnymi wymienionych materiałów.

Warunki	Specjalna potrzeba	Rozwiązanie Sika®
Bezpośrednie działanie słońca	Ochrona przed UV	Sikagard®-550W Elastic Sikagard®-ElastoColor 675W
Oddziaływanie wody	Zanurzenie materiału w wodzie, podłoże stale mokre	Sikagard®-63N
Wymagana zwiększona odporność na ogień	Ochrona przed ogniem	Sikacrete®-213F

Jeżeli ostatnia warstwa żywicy została posypana piaskiem kwarcowym Sikadur®-501, na system wzmacniający, po jego związaniu, można położyć warstwę zaprawy, np. Sikacrete®-213F dla zwiększenia odporności na działanie ognia.



8. Kontrola i badania

8.1. Przed aplikacją

Wytrzymałość podłoża (beton, elementy murowane, kamień naturalny) musi zawsze być sprawdzona i potwierdzona w każdej sytuacji. Dokonywane jest to przez wykonanie serii prób wytrzymałości na odrywanie, co opisano w rozdziale 8.3. Średnia wytrzymałość na odrywanie betonu przygotowanego podłoża musi wynosić co najmniej 1 N/mm² (zalecenie Sika®), o ile nie przyjęto innej wartości w warunkach technicznych wykonania danych prac.

O ile prace wzmacniające mają być wykonane zgodnie z fib bulletin 14, minimalna wytrzymałość betonu na rozciąganie musi wynosić 3 N/mm². Podłoża betonowe muszą przeważnie mieć wiek co najmniej 28 dni.

Jeżeli podłoże jest uszkodzone i wymaga naprawy, konieczne jest wykonanie badań wytrzymałości po wykonaniu napraw.

8.2. Kontrola na budowie

Wszystkie czynności związane ze stosowaniem materiałów na budowie, takie jak przygotowanie, mieszanie i stosowanie materiałów powinny być obserwowane w ciągły sposób i odnotowywane. Pomocna może być lista poniżej.

- Przygotowanie i badanie powierzchni
- Etykiety materiałów i numery partii produkcyjnych
- Mieszanie materiałów żywicznych
- Nakładanie żywicy na podłoże i na tkaninę
- Wiązanie materiałów
- Badania systemu
- Inne uwagi dotyczące wymagań wzmocnienia oraz specyfikacji systemu

Po zakończeniu okresu wiązania wykonane prace powinny być sprawdzone jeszcze raz. Należy szukać miejsc, gdzie żywica nie przesiąkła całkowicie i miejsc gdzie żywica nie do końca związała. Każde takie miejsce o wymiarach na powierzchni większych niż 25 x 25 mm musi być naprawione. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane w taki sam sposób, wymagania wiązania i specyfikacja kontroli jakości jak przy pracach zasadniczych.

Małe rozwarstwienia i pęcherze mogą być wypełnione żywicą jak do laminowania, co ma przywrócić przyczepność między podłożem a systemem wzmacniającym. Jeżeli zostały znalezione duże wady, usunięcie wykonanego wzmocnienia i jego odtworzenie lub położenie warstw dodatkowych może okazać się konieczne. Sposób naprawy, prace przygotowawcze, ilość warstw dodatkowych i rozmiar zakładów muszą być zatwierdzone przez odpowiedzialnego inżyniera-konstruktora.

8.3. Badanie wytrzymałości na oderwanie - metodyka

Badanie wytrzymałości na odrywanie oparte na normie PN-EN 1542 jest stosowane zarówno do oceny jakości podłoża oraz do oceny jakości wykonanego wzmocnienia systemem SikaWrap®. Poniżej zamieszczono krótki przewodnik, krok po kroku, wykonywania badania tą metodą.





Określanie miejsca badania

Należy upewnić się, że w wybranym miejscu nie ma prętów zbrojeniowych. W przypadku braku specjalistycznego sprzętu, badanie można wykonać magnesem o odpowiedniej sile. Oznakować wybrane miejsce do badania.



Przygotowanie powierzchni

Szlifować powierzchnię betonu lub ostrożnie usunąć mleczko cementowe śrutowaniem lub wodą pod odpowiednim ciśnieniem. Zwracać należy uwagę, aby nie uszkodzić betonu lub ewentualnej zaprawy naprawczej. Przy badaniu wykonanego wzmocnienia SikaWrap® należy oczyścić powierzchnię, aby była wolna od pyłu i smaru.



Wiercenie

Sprzęt do wiercenia musi być wolny od istotnej wibracji a koronka nie może mieć tendencji do ruchu prostokątnego do jej osi. Wiercić koronką diamentową zachowując kąt $90^\circ \pm 1^\circ$ do badanej powierzchni. Wiercić ostrożnie w podłożu betonowym lub systemie wzmacniającym na głębokość 15 ± 5 mm.



Czyszczenie

Ostrożnie, bez uszkodzenia rdzenia, wyjąć koronkę. Używając drutu a następnie miękkiego pędzla usunąć pył wokół rdzenia. Jeżeli konieczne, osuszyć powierzchnię ciepłym powietrzem, ale nie otwartym płomieniem.



Przygotowanie krążka

Odtłuścić, oczyścić i wysuszyć krążek, tak aby nie pozostały na nim substancje zmniejszające przyczepność. Stosować uznany środek czyszczący, np. Sika® Colma® Cleaner.

Jeżeli konieczne, podgrzać krążek, aby nie tworzyła się na nim warstwa kondensacyjna spowodowana temperaturą poniżej punktu rosy.



Stosowanie kleju

Przed nałożeniem kleju upewnić się, że powierzchnia jest sucha. Ostrożnie nałożyć cienką warstwę kleju na powierzchnię betonu rdzenia lub na powierzchnię związanego systemu SikaWrap®. Nie wypełniać klejem szczeliny wokół wyciętego rdzenia.

Nałożyć cienką warstwę kleju na krążek.



Docisnąć silnie krążek do rdzenia.

Usunąć klej wyciśnięty.



Zapobiegać możliwemu przesuwaniu się krążka w czasie wiązania kleju przez zamocowanie krążka taśmą.



Zamocować sprzęt na krążku zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

Sprzęt powinien być zamocowany centrycznie do krążka i pod kątem $90^{\circ} \pm 1^{\circ}$ powierzchni podłoża.

Sprzęt zamocować, aby nie miał tendencji do zmiany pozycji w czasie wykonywania badania.

Należy wykonywać to badanie w co najmniej trzech miejscach a następnie sporządzić sprawozdanie według normy PN-EN 1542.

Obecnie dostępne są dwa rodzaje sprzętu pomiarowego, przedstawione poniżej.

Elektroniczny



Ręczny



9. Załączniki

9.1. Dziennik budowy

W czasie wykonywania prac należy prowadzić a później zachować opis wykonywanych czynności i zdarzeń wszystkich aspektów prac związanych z przygotowaniem, mieszaniem i wykonaniem, wliczając:

- Przygotowanie powierzchni
- Dostawa materiałów, numery partii produkcyjnych
- Mieszanie i nakładanie żywicy
- Warunki zewnętrzne (temperatura otoczenia, temperatura podłoża, wilgotność, punkt rosy)
- Wszelkie możliwe zanieczyszczenia
- Szczegóły pobierania próbek i wyniki ich badań
- Istotna wibracja
- Inne uwagi lub kłopoty na budowie

9.2. Lista sprawdzeń na budowie – materiały i sprzęt

- Szczotka
- Odkurzacze
- Wałek włochaty
- Wałek plastikowy Sika
- Naczynie do mieszania
- Mieszadło spiralne
- Mieszadło łopatkowe
- Folia PE
- Sprzęt do szlifowania lub śrutowania, zależnie od podłoża
- Nożyce do cięcia tkaniny
- Wiertnica do betonu
- Krążki stalowe
- Miernik siły odrywającej
- Klej do krążków
- Termometr
- Miernik wilgoci
- Tkanina SikaWrap®
- Żywica Sikadur®-330
- Żywica Sikadur®-300
- Piasek kwarcowy Sikadur®-501
- Zmywacz Sika® Colma® Cleaner
- Okulary ochronne
- Kask
- Krem ochronny do skóry
- Rękawice ochronne
- Rękawice nitrylowe
- Czysta woda
- Zestaw do płukania oczu

Construction



9.3. Lista sprawdzeń na budowie – kontrola jakości

	TAK	NIE
Przygotowanie powierzchni		
Czy wykonano trzy badania przyczepności?		
Zmierzona w trzech miejscach wartość średnia [MPa] (powinna być powyżej 1.0 MPa)		
Czy są w betonie pęknięcia o rozwarości powyżej 0,2 mm?		
Czy naprawiano wady konstrukcji?		
Czy wykonywano iniekcje spękań?		
Czy powierzchnia betonu jest równa? (patrz tabela w rozdziale 6.2)		
Otoczenie		
Czy temperatura powietrza i podłoża była wyższa niż 5°C?		
Aktualna temperatura średnia jest: [°C]		
Czy temperatura otoczenia jest co najmniej 3° ponad punkt rosy?		
Czy średnia wilgotność betonu jest poniżej 4%?		
Czy jest na powierzchni woda stojąca?		
Czy powierzchnie przeznaczone do klejenia zostały oczyszczone?		
Czy jest pył lub inne zanieczyszczenia na powierzchni?		
Po wykonaniu		
Czy są pustki?		
Czy na wykonanej powierzchni są obszary o odmiennym kolorze?		
Czy były odchylenia lub zmiany w stosunku do początkowej specyfikacji prac i harmonogramu?		
Jeśli tak, proszę opisać poniżej:		

Construction



10. Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Wyrobu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego życzenie.

Construction

Sika Services AG
Business Unit Contractors
Speckstrasse 22
8330 Pfaeffikon
Switzerland
Phone +41 58 436 23 80
Fax +41 58 436 23 77
www.sika.com



Sika Poland Sp. z o.o. / ul. Karczunkowska 89 / 02-871 Warszawa
Tel.: +48 22 31 00 700 / Fax: +48 22 31 00 800
E-Mail: sika.poland@pl.sika.com